


ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Zhejiang Kedu Electric
Manufacturing Co., Ltd.
Puqi Industrial Zone
Hongqiao Town
325608 YUEQING CITY
CHINA

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product


**Steckdose
Socket-outlet**

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2010-02

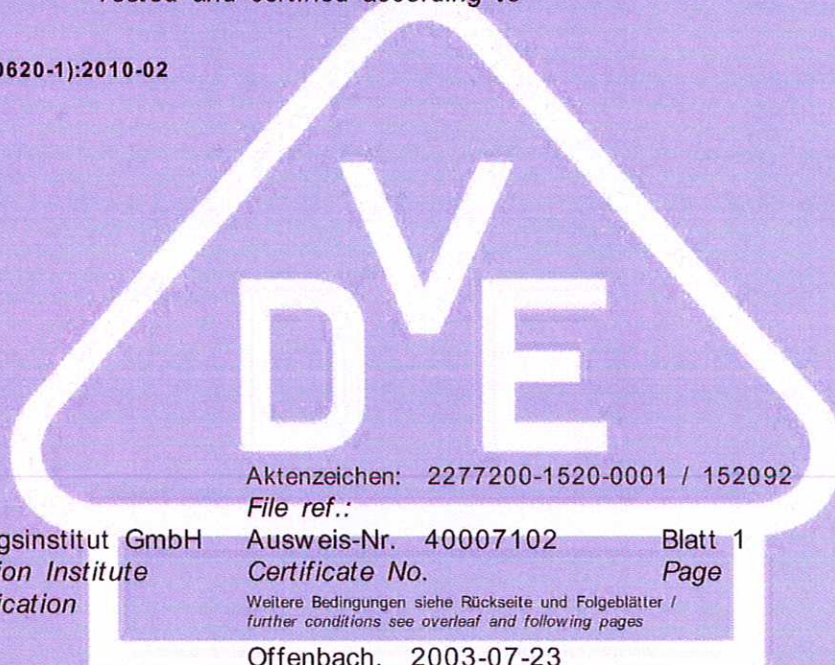

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

Aktenzeichen: 2277200-1520-0001 / 152092

File ref.:

Ausweis-Nr. 40007102

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2003-07-23

(letzte Änderung/updated 2011-07-07)

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Zhejiang Kedu Electric Manufacturing Co., Ltd., Puqi Industrial Zone, Hongqiao Town, 325608
YUEQING CITY, Zhejiang, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

2277200-1520-0001 / 152092 / FG33 / ZI

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*

2011-07-07 2003-07-23

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40007102
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40007102.

Steckdose
Socket-outlet

Typ(en) / *Type(s)*:

S220EC
S220E

Bemessungsspannung <i>Rated voltage</i>	AC 250 V
Bemessungsstrom <i>Rated current</i>	16 A
Polzahl <i>Number of poles</i>	zweipolig mit Schutzkontakt <i>two pole with earthing contact</i>
Bauart <i>Kind of construction</i>	DIN 49 440
Schutzart <i>Degree of protection</i>	IP 44
Anbringungsart <i>Method of mounting</i>	Einbau <i>built-in</i>
Weitere Angaben siehe Anlage <i>Further information see appendix</i>	1

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Zhejiang Kedu Electric Manufacturing Co., Ltd., Puqi Industrial Zone, Hongqiao Town, 325608
YUEQING CITY, Zhejiang, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

2277200-1520-0001 / 152092 / FG33 / ZI

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*

2011-07-07 2003-07-23

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40007102
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40007102.

Ausführung(en)

für erschwerte Bedingungen

Construction(s)

Typ S220EC mit Shutter

for onerous conditions

type S220EC with shutter

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG33
Section FG33

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Zhejiang Kedu Electric Manufacturing Co., Ltd., Puqi Industrial Zone, Hongqiao Town, 325608
YUEQING CITY, Zhejiang, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

2277200-1520-0001 / 152092 / FG33 / ZI

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*

2011-07-07

2003-07-23

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40007102.

This supplement is part of the Certificate No. 40007102.

Steckdose
Socket-outlet

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference*
30010280

Zhejiang Kedu Electric
Manufacturing Co., Ltd.
Puqi Industrial Zone
Hongqiao Town
325608 YUEQING CITY
Zhejiang
CHINA

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG33
Section FG33